


■ 据付図

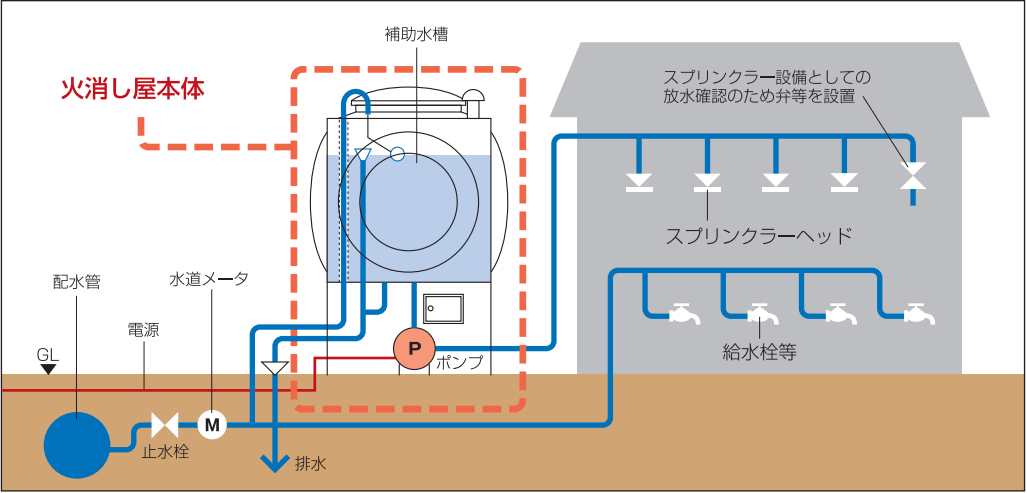


■ ポンプ選定例

ヘッドの種類	壁及び天井の仕上げ	スプリンクラーヘッド			ポンプ	
		水源水量 (m³)	放水量 (L/min)	放水圧力 (MPa)	吐出量 (L/min)	全揚程 (m)
小区画型ヘッド 開放型ヘッド 共通	火災予防上支障がある場合 (※1)	0.6 × ヘッド個数 (最大4)	30 × ヘッド個数 (最大4)	0.05	35 × ヘッド個数 (最大4)	H ≥ h1+h2+5
	火災予防上支障がない場合 (※2)	1.2 (※3)	15 × ヘッド個数 (最大4)	0.02	20 × ヘッド個数 (最大4)	H ≥ h1+h2+2

※1:内装仕上げが難燃材料以下 ※2:内装仕上げが準不燃材以上
※3:スプリンクラーヘッドの個数によりません。H:全揚程 h1:配管摩擦損失水頭 h2:高低差 消防予第230号による

■ 選定図

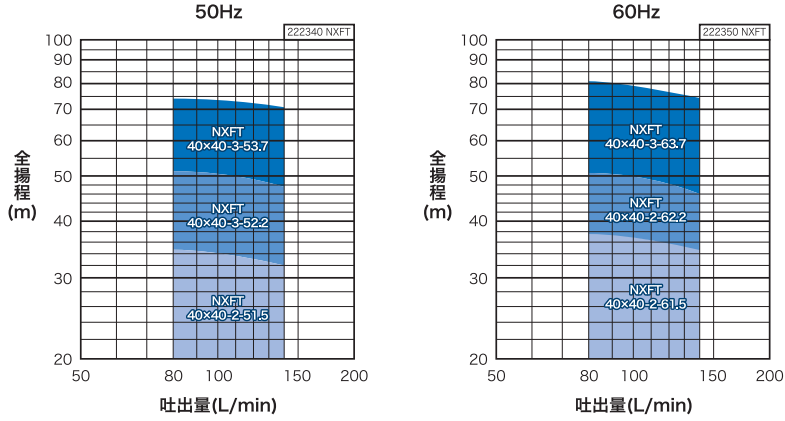

■ ポンプ仕様表(圧力起動方式)

型式	周波数 (Hz)	吸込 呼称径 (mm)	吐出 呼称径 (mm)	出力 (kW)	段数	定格 吐出量 (L/min)	定格 全揚程 (m)	許容 押込圧力 (MPa)	性能試験 配管 (A)	補助水槽 有効容量 (m³)	補助水槽 呼称容量 (m³)
NXFT40×40-2-51.5	50	40	40	1.2	2	80～140	34.7～32.1	0.2	25	0.7	1.0
NXFT40×40-3-52.2				2.2	3		51.6～47.6			1.2	1.5
NXFT40×40-3-53.7				3.7	3		74.5～70.9			1.7	2.0
NXFT40×40-2-61.5	60	40	40	1.5	2	80～140	37.5～34.6	0.2	25	0.7	1.0
NXFT40×40-2-62.2				2.2	2		51.2～46.3			1.2	1.5
NXFT40×40-3-63.7				3.7	3		81.1～74.8			1.7	2.0



<http://www.ogasawara-k.com>

本社・工場/ 〒791-0054 愛媛県松山市空港通5丁目10-3 (089)972-0043(代) FAX(089)973-5404

火消し屋

消防ポンプ付きタコユニット
グループホーム向け



火消し屋

消火ポンプ付きタンクユニット

(特定施設水道連結型スプリンクラー消火ポンプユニット)



1.5m³タイプ



2.5m³タイプ




3.0m³タイプ

消火ポンプ付き
タンクユニット
「火消し屋」の持つ、
設置のしやすさ・
使用時の簡便さなどの
特長が導入時の負担を
無くします。

配管工事が簡単

補給水管、送水管、オーバードレン管は全て背面の基礎+427mmの位置に取り出していますので、配管のサポートや高い位置での作業はありません。

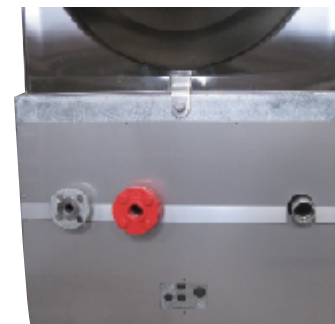


省スペース設計

有効水量に対しタンクをコンパクトに設計していますので、従来では据え付けできなかった場所でも大丈夫です。




カバーを外さずに操作ができる小扉付

操作盤の操作パネル面に小扉を取付けました。めんどろな防水カバーを取り外さずにポンプの運転・停止ができます。

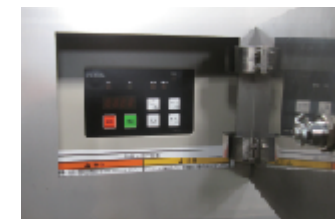


オールインワンユニット

ステンレス槽に消火ポンプ、制御盤、ポンプ周り配管、2次電気配線を一体化させていますので、外部に目障りな配管が無く施工が簡単で工期も短縮できます。

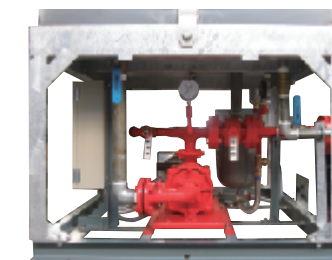


タンクはステンレス製

タンクは高品質なステンレス製。プラスチックタイプのように設置等を制限される事はありません。また、リサイクル可能な環境に優しいタンクです。耐震は1.0Gで設計しています。

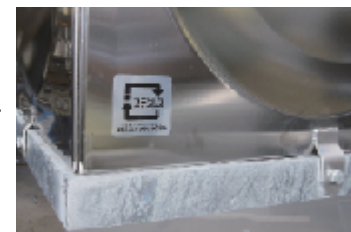


ポンプユニットは認定品


ポンプユニットは(財)日本消防設備安全センターの認定品ですので、安心して使用できます。付属のタンク容量は有効で0.7m³~2.4m³を用意しています。

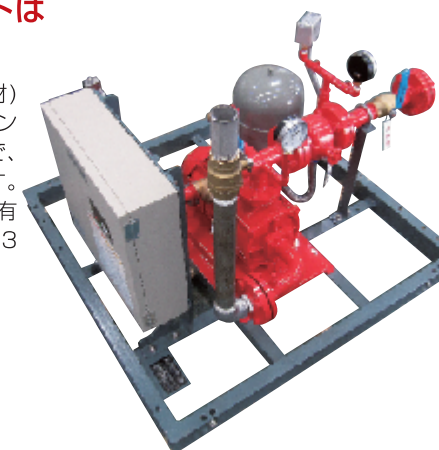


1.0m³タイプ

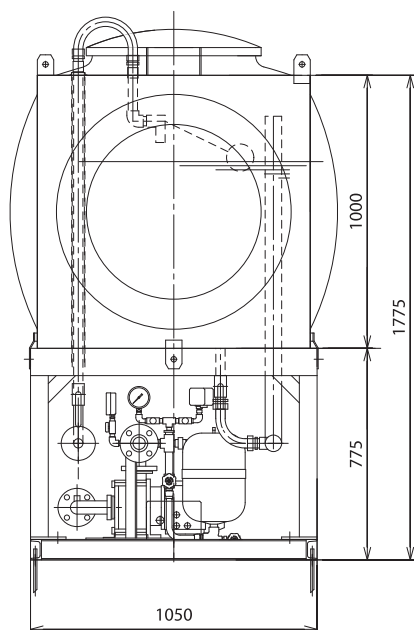


1.5m³タイプ

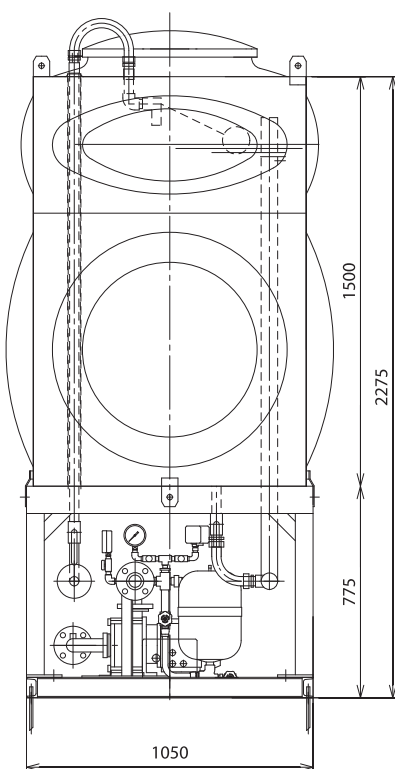

2.0m³タイプ

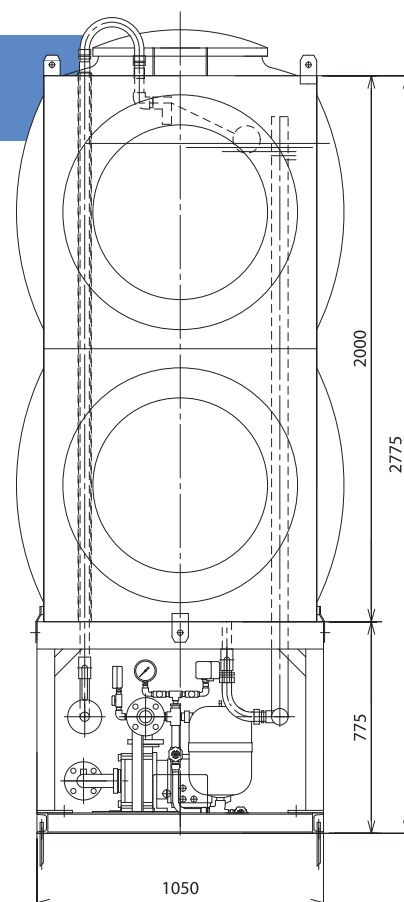

2.5m³タイプ

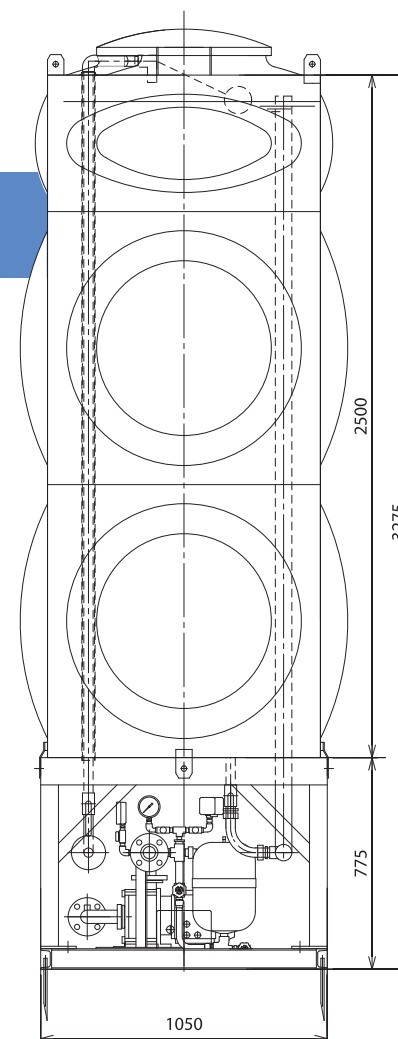

3.0m³タイプ

